

# H30年度 焼却炉

## ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

| 施設名          | 排ガス処理施設(バグフィルター) | 排ガス冷却施設(冷却塔) |
|--------------|------------------|--------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 運転中に自動パージ        | 定期作業除去       |

※除去日と量は日報に記録

## 排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

| 採取位置                              |                              | 1         | 1        | 1         |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 採取した年月日                           |                              | H30.11.16 | H30.7.13 | H30.11.16 |
| 検査結果が得られた年月日                      |                              | H30.12.5  | H30.7.25 | H30.11.28 |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N] |                              | 0.21      | -        | -         |
| ばい煙量<br>又は<br>ばい煙濃度               | ばいじん濃度 [g/m <sup>3</sup> N]  | -         | 0.021    | 0.053     |
|                                   | 硫黄酸化濃度 [m <sup>3</sup> N/h]  | -         | <0.03    | <0.03     |
|                                   | 窒素酸化物濃度 [ppm]                | -         | 53       | 88        |
|                                   | 塩化水素濃度 [mg/m <sup>3</sup> N] | -         | 15       | 35        |

※測定位置は、下記図1.参照

## 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)

### [規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

|                |                | 4月  | 5月    | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月   | 11月 | 12月 | 1月  | 2月 | 3月 |
|----------------|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|
| 燃焼ガス温度         | 測定位置 2         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |    |    |
|                | 測定結果(平均) [°C]  | 960 | 1,010 | 960 | 990 | 980 | 990 | 1,020 | 980 | 980 | 980 |    |    |
| 集塵機流入<br>ガス温度  | 測定位置 3         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |    |    |
|                | 測定結果(平均) [°C]  | 185 | 185   | 185 | 183 | 185 | 185 | 185   | 185 | 185 | 185 |    |    |
| 排ガス中の<br>一酸化炭素 | 測定位置 1         |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |    |    |
|                | 測定結果(平均) [ppm] | 22  | 12    | 9   | 2   | 3   | 12  | 8     | 10  | 11  | 2   |    |    |

※測定位置は、下記図1.参照

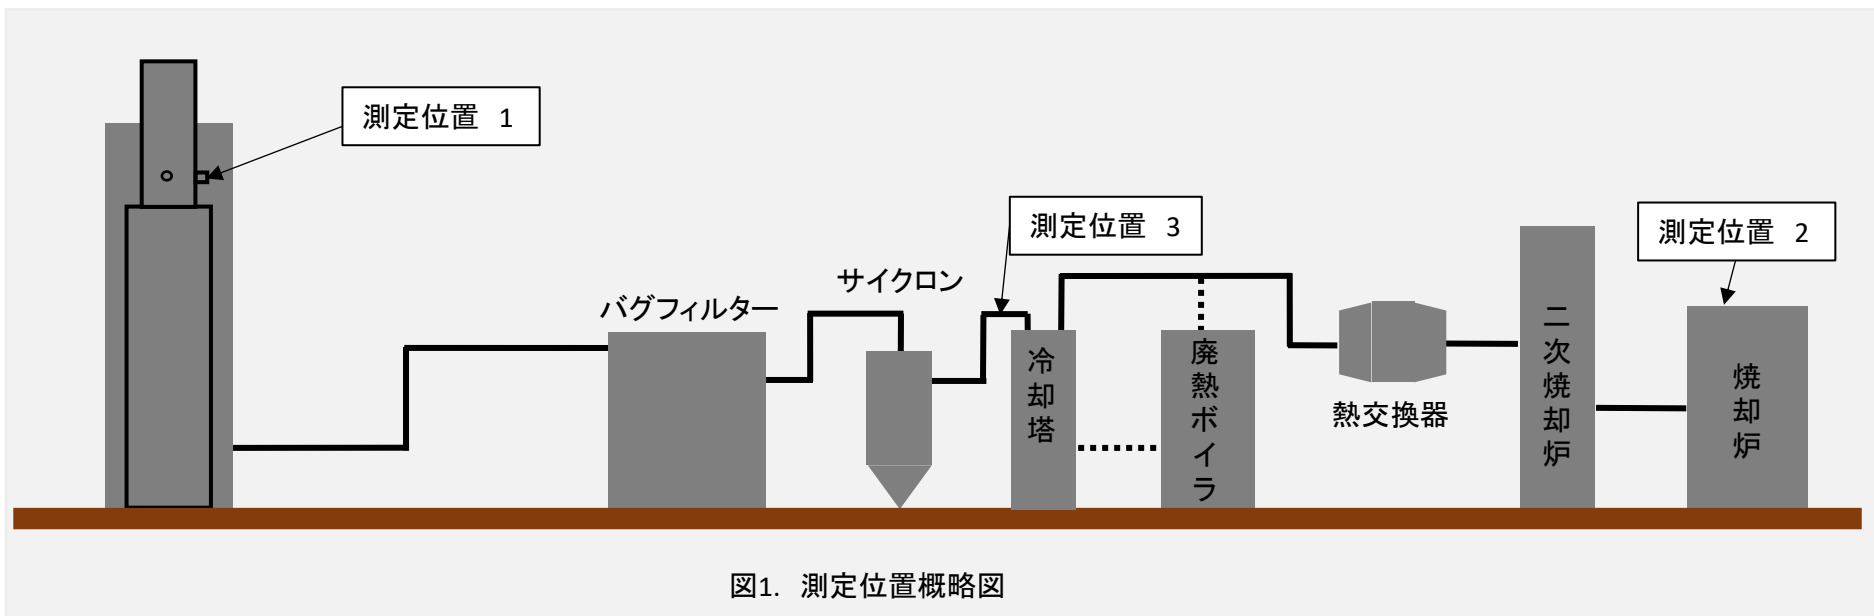


図1. 測定位置概略図