

R2年度 焼却炉

ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 - ハ、規十二条の七の五 - ハ]

| 施設名 | 排ガス処理施設(バグフィルター) | 排ガス冷却施設(冷却塔) |
|--------------|------------------|--------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 運転中に自動パージ | 定期作業除去 |

※除去日と量は日報に記録

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - ニ、規十二条の七の五 - ニ]

| 採取位置 | | 1 | 1 | 1 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|---|---|
| 採取した年月日 | | R2.5.15 | | |
| 検査結果が得られた年月日 | | R2.5.26 | | |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/m ³ N] | | - | | |
| ばい煙量 又は ばい煙濃度 | ばいじん濃度 [g/m ³ N] | 0.049 | | |
| | 硫黄酸化濃度 [m ³ N/h] | <0.03 | | |
| | 窒素酸化物濃度 [ppm] | 32 | | |
| | 塩化水素濃度 [mg/m ³ N] | 39 | | |

※測定位置は、下記図1.参照

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)

[規十二条の七の二 - ロ、規十二条の七の五 - ロ]

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 燃焼ガス温度 | 測定位置 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 測定結果(平均) [°C] | 935 | 920 | 930 | 935 | 930 | 940 | 925 | 935 | 920 | | | |
| 集塵機流入 ガス温度 | 測定位置 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 測定結果(平均) [°C] | 185 | 184 | 185 | 184 | 185 | 186 | 185 | 185 | 185 | | | |
| 排ガス中の 一酸化炭素 | 測定位置 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 測定結果(平均) [ppm] | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | | | |

※測定位置は、下記図1.参照

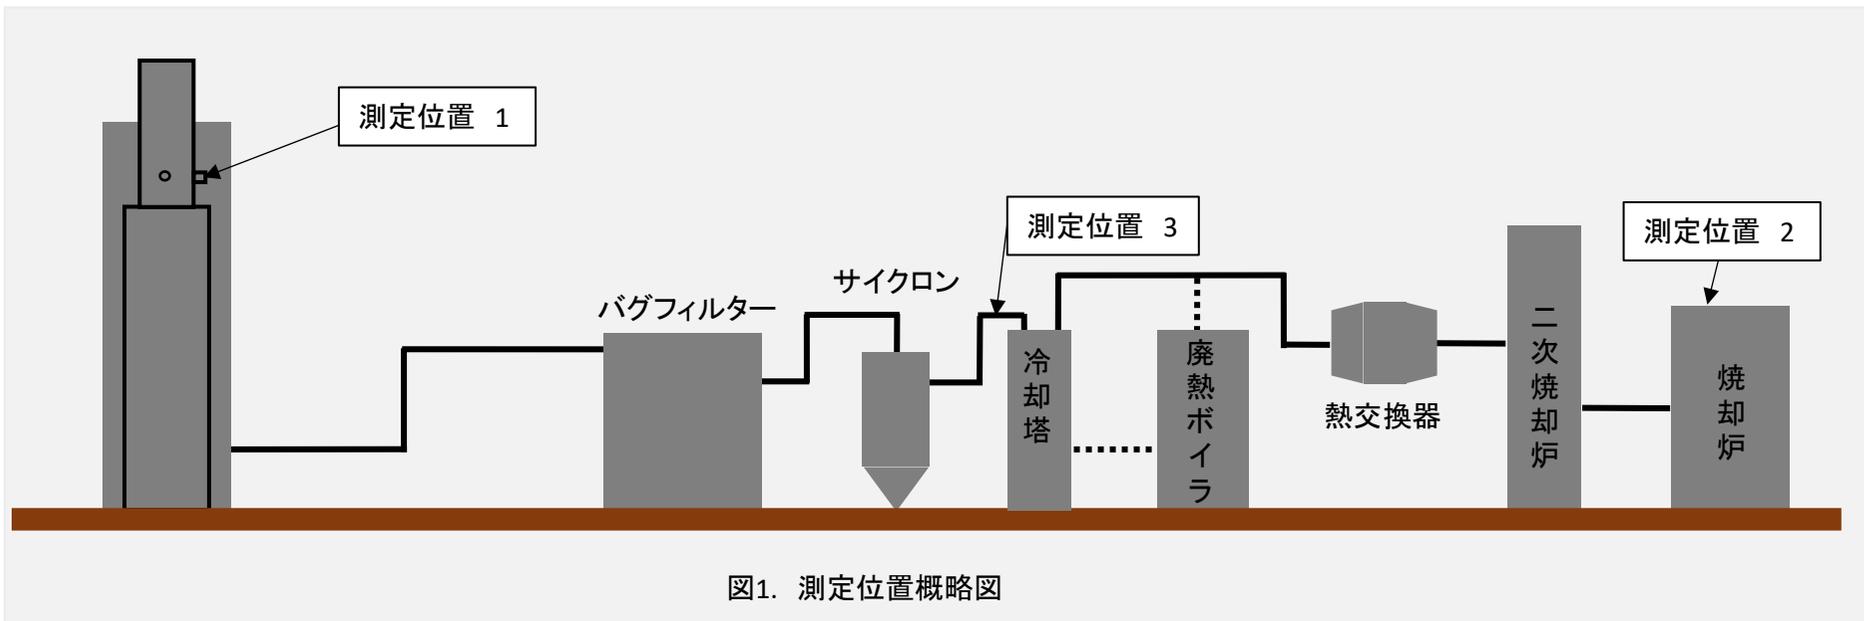


図1. 測定位置概略図