

## R6年度 焼却炉

## ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七のニ－ハ、規十二条の七の五－ハ]

施設名	排ガス処理施設(バグフィルター)	排ガス冷却施設(冷却塔)
ばいじんの除去を行った日	運転中に自動パージ	定期作業除去

※除去日と量は日報に記録

## 排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 - 二、規十二条の七の五 - 二]

採取位置	1	1	1
採取した年月日			
検査結果が得られた年月日			
ダイオキシン類 [ ng-TEQ/m³N ]			
ばい煙量 又は ばい煙濃度	ばいじん濃度 [ g/m³ ]		
	硫黄酸化濃度 [ m³/h ]		
	窒素酸化物濃度 [ ppm ]		
	塩化水素濃度 [ mg/m³ ]		

\*測定位置は、下記図1.参照

## 燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)

「規十二条の七の二 一 口、規十二条の七の五 一 口」

※測定位置は、下記図1.参照

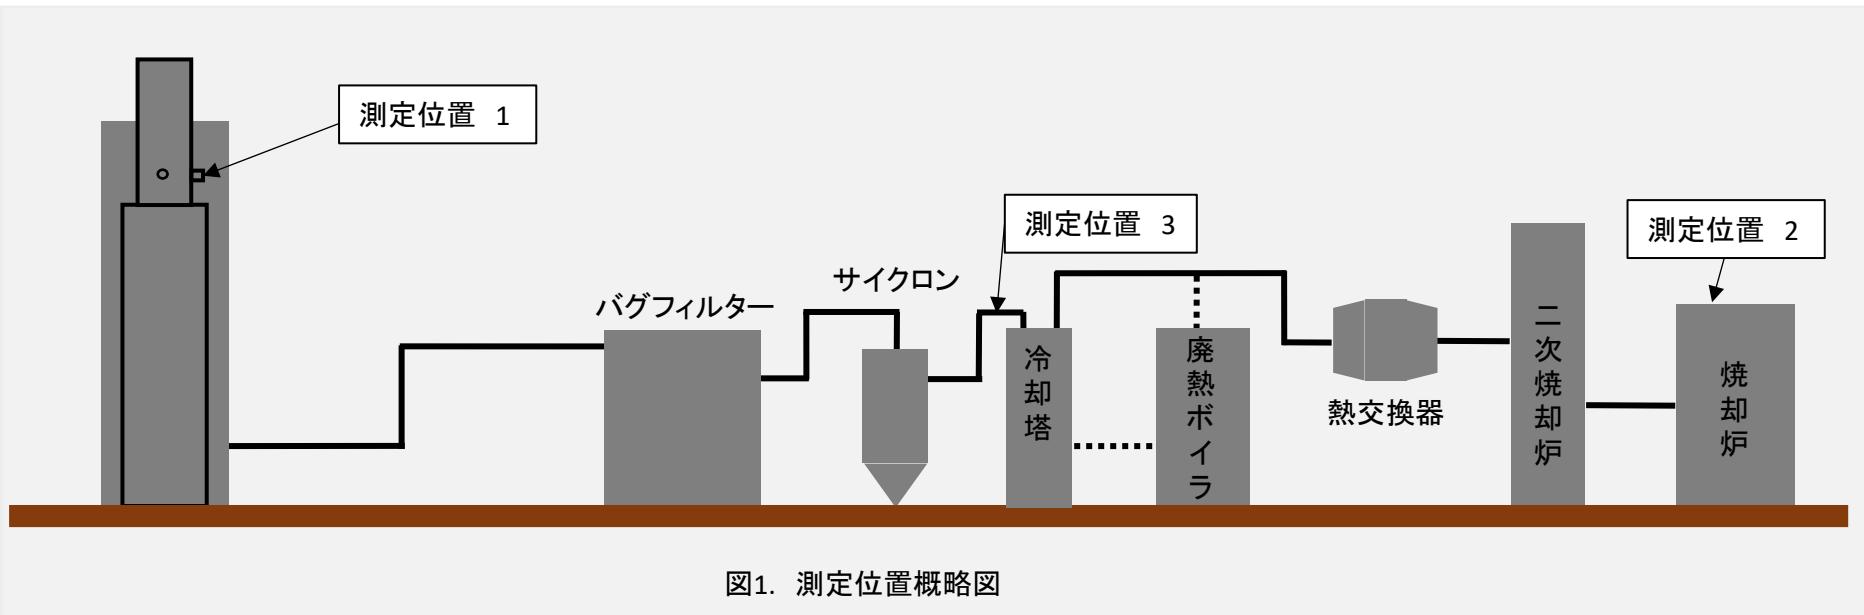


図1. 測定位置概略図