

R7年度 焼却炉  
ばいじんの除去の実施状況と措置 [規十二条の七の二 ー ハ、規十二条の七の五 ー ハ]

| 施設名          | 排ガス処理施設(バグフィルター) | 排ガス冷却施設(冷却塔) |
|--------------|------------------|--------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 運転中に自動パージ        | 定期作業除去       |

※除去日と量は日報に記録

排ガスの測定結果 [規十二条の七の二 ー ニ、規十二条の七の五 ー ニ]

| 採取位置                              |                                | 1       | 1 | 1 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|
| 採取した年月日                           |                                | R7.5.16 |   |   |
| 検査結果が得られた年月日                      |                                | R7.6.9  |   |   |
| ダイオキシン類 [ng-TEQ/m <sup>3</sup> N] |                                | 0.12    |   |   |
| ばい煙量<br>又は<br>ばい煙濃度               | ばいじん濃度<br>[g/m <sup>3</sup> ]  |         |   |   |
|                                   | 硫黄酸化濃度<br>[m <sup>3</sup> /h]  |         |   |   |
|                                   | 窒素酸化物濃度<br>[ppm]               |         |   |   |
|                                   | 塩化水素濃度<br>[mg/m <sup>3</sup> ] |         |   |   |

※測定位置は、下記図1.参照

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)  
[規十二条の七の二 ー ロ、規十二条の七の五 ー ロ]

|                |                | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------|----------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 燃焼ガス温度         | 測定位置 2         | 830 | 848 | 870 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 測定結果(平均) [°C]  |     |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 集塵機流入<br>ガス温度  | 測定位置 3         | 184 | 186 | 185 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 測定結果(平均) [°C]  |     |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 排ガス中の<br>一酸化炭素 | 測定位置 1         | 19  | 9   | 13  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                | 測定結果(平均) [ppm] |     |     |     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※測定位置は、下記図1.参照

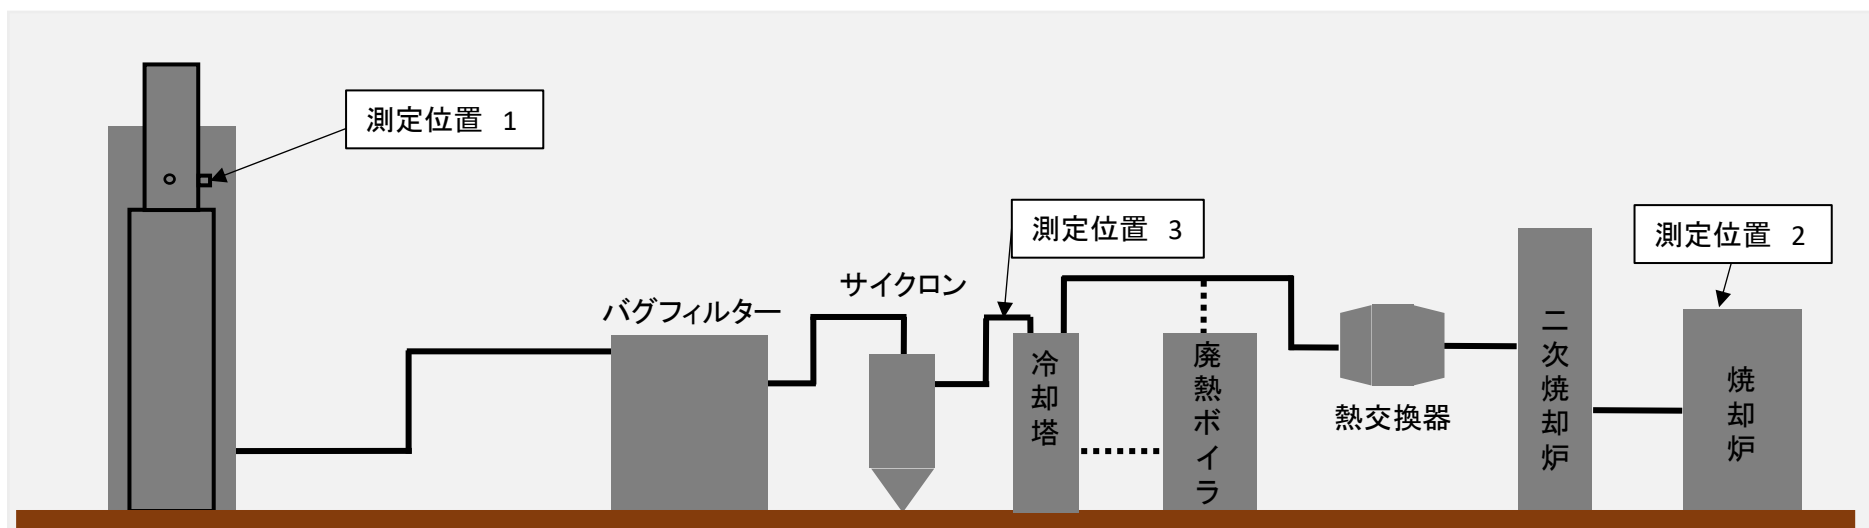


図1. 測定位置概略図